

Giubiasco 26.11.15
Referto 9069/1
Nostra referenza Sonia Riva ViciniComune di Cevio
Azienda acqua potabile
Via Pretorio 4
6675 Cevio**RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI****9069/1 - 24/2015**Committente Comune di Cevio
Responsabile Mattias Janner
Oggetto **Fontana**
Tipo di acqua Acqua in rete
Campione Caveragno
Punto di prelievo Ponte di Cemento
Data prelievo 23.11.2015
Data di ricezione 23.11.2015
Data inizio analisi 23.11.15Trasporto conforme Sì
Ora prelievo 07:30
Ora di ricezione 12:30
Data fine analisi 26.11.15**ANALISI MICROBIOLOGICA**

Analisi	(secondo MSDA)	Risultato	Valore tolleranza
	Metodo		
Germi aerobi mesofili	HL-AQ001	0 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	HL-AQ002	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	HL-AQ003	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

ANALISI FISICO CHIMICA

Analisi	(secondo MSDA)	Risultato	Valore tolleranza
	Metodo		
pH	HL-AQ005	7.21	6 - 9.2
Conduttività	HL-AQ006	74 mcS/cm	
Temperatura		8.4 °C	

Note

1) i risultati riscontrati, limitatamente ai parametri analizzati, non richiedono osservazioni particolari.
2) campione prelevato dal cliente
Analisi microbiologica accreditata ISO 17025 N° STS 0604.

HelvetiaLab

Dott. Sonia Riva Vicini
Resp. analitica acque e alimentari

Giubiasco 26.11.15
Referto 9069/2
Nostra referenza Sonia Riva ViciniComune di Cevio
Azienda acqua potabile
Via Pretorio 4
6675 Cevio**RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI****9069/2 - 25/2015**Committente Comune di Cevio
Responsabile Mattias Janner
Oggetto **Fontana**
Tipo di acqua Acqua in rete
Campione Caveragno
Punto di prelievo Bronn d'la müfa
Data prelievo 23.11.2015
Data di ricezione 23.11.2015
Data inizio analisi 23.11.15Trasporto conforme Sì
Ora prelievo 07:45
Ora di ricezione 12:30
Data fine analisi 26.11.15**ANALISI MICROBIOLOGICA**

(secondo MSDA)			
Analisi	Metodo	Risultato	Valore tolleranza
Germi aerobi mesofili	HL-AQ001	1 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	HL-AQ002	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	HL-AQ003	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

ANALISI FISICO CHIMICA

(secondo MSDA)			
Analisi	Metodo	Risultato	Valore tolleranza
pH	HL-AQ005	7.14	6 - 9.2
Conduttività	HL-AQ006	72 mcS/cm	
Temperatura		8.5 °C	

Note

1) i risultati riscontrati, limitatamente ai parametri analizzati, non richiedono osservazioni particolari.
2) campione prelevato dal cliente
Analisi microbiologica accreditata ISO 17025 N° STS 0604.

HelvetiaLab

Svetlana Ilic
Tecnico di laboratorio

HelvetiaLab

Dott. Sonia Riva Vicini
Resp. analitica acque e alimentari

Giubiasco 26.11.15
Referto 9069/3
Nostra referenza Sonia Riva ViciniComune di Cevio
Azienda acqua potabile
Via Pretorio 4
6675 Cevio**RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI****9069/3 - 26/2015**Committente Comune di Cevio
Responsabile Mattias Janner
Oggetto **Fontana**
Tipo di acqua Acqua in rete
Campione Cavigno
Punto di prelievo Paizzate Femminis
Data prelievo 23.11.2015
Data di ricezione 23.11.2015
Data inizio analisi 23.11.15Trasporto conforme Sì
Ora prelievo 08:00
Ora di ricezione 12:30
Data fine analisi 26.11.15**ANALISI MICROBIOLOGICA**

Analisi	(secondo MSDA) Metodo	Risultato	Valore tolleranza
Germi aerobi mesofili	HL-AQ001	3 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	HL-AQ002	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	HL-AQ003	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

ANALISI FISICO CHIMICA

Analisi	(secondo MSDA) Metodo	Risultato	Valore tolleranza
pH	HL-AQ005	7.43	6 - 9.2
Conduttività	HL-AQ006	72 mcS/cm	
Temperatura		9.9 °C	

Note


1) i risultati riscontrati, limitatamente ai parametri analizzati, non richiedono osservazioni particolari.
2) campione prelevato dal cliente
Analisi microbiologica accreditata ISO 17025 N° STS 0604.

HelvetiaLab

Svetlana Ilic
Tecnico di laboratorio

HelvetiaLab

Dott. Sonia Riva Vicini
Resp. analitica acque e alimentari



HelvetiaLab
analisi acqua alimenti ambiente

Via Mondari 15
CH - 6512 Giubiasco
Tel. 091 858 33 11
www.helvetialab.ch • info@helvetialab.ch



Giubiasco 26.11.15
Referto 9069/4
Nostra referenza Sonia Riva Vicini

Comune di Cevio
Azienda acqua potabile
Via Pretorio 4
6675 Cevio

RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI

9069/4 - 27/2015

Committente Comune di Cevio
Responsabile Mattias Janner
Oggetto **Fontana**
Tipo di acqua Acqua in rete
Campione Bignasco
Punto di prelievo Poncetta
Data prelievo 23.11.2015
Data di ricezione 23.11.2015
Data inizio analisi 23.11.15

Trasporto conforme Sì
Ora prelievo 08:15
Ora di ricezione 12:30
Data fine analisi 26.11.15

ANALISI MICROBIOLOGICA

Analisi	(secondo MSDA) Metodo	Risultato	Valore tolleranza
Germi aerobi mesofili	HL-AQ001	0 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	HL-AQ002	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	HL-AQ003	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

ANALISI FISICO CHIMICA

Analisi	(secondo MSDA) Metodo	Risultato	Valore tolleranza
pH	HL-AQ005	7.26	6 - 9.2
Conduttività	HL-AQ006	72 mcS/cm	
Temperatura		8.8 °C	

Note
1) i risultati riscontrati, limitatamente ai parametri analizzati, non richiedono osservazioni particolari.
2) campione prelevato dal cliente
Analisi microbiologica accreditata ISO 17025 N° STS 0604.

HelvetiaLab

Svetlana Ilic
Tecnico di laboratorio

HelvetiaLab

Dott. Sonia Riva Vicini
Resp. analitica acque e alimentari


 Giubiasco 26.11.15
 Referto 9069/5
 Nostra referenza Sonia Riva Vicini

 Comune di Cevio
 Azienda acqua potabile
 Via Pretorio 4
 6675 Cevio

RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI
9069/5 - 28/2015

 Committente Comune di Cevio
 Responsabile Mattias Janner
 Oggetto **Fontana**
 Tipo di acqua Acqua in rete
 Campione Bignasco
 Punto di prelievo Cà stella
 Data prelievo 23.11.2015
 Data di ricezione 23.11.2015
 Data inizio analisi 23.11.15

 Trasporto conforme Sì
 Ora prelievo 08:30
 Ora di ricezione 12:30
 Data fine analisi 26.11.15

ANALISI MICROBIOLOGICA

Analisi	(secondo MSDA) Metodo	Risultato	Valore tolleranza
Germi aerobi mesofili	HL-AQ001	3 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	HL-AQ002	1* UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	HL-AQ003	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

ANALISI FISICO CHIMICA

Analisi	(secondo MSDA) Metodo	Risultato	Valore tolleranza
pH	HL-AQ005	7.23	6 - 9.2
Conduttività	HL-AQ006	42 mcS/cm	
Temperatura		9.3 °C	


 Note 1) * nell'acqua vengono superati i valori di tolleranza presenti nell' Ordinanza sui requisiti igienici (ORI 817.024.1, del 23.11.2005, stato 1.01.2014)
 2) campione prelevato dal cliente
 Analisi microbiologica accreditata ISO 17025 N° STS 0604.

HelvetiaLab

 Svetlana Ilic
 Tecnico di laboratorio

HelvetiaLab

 Dott. Sonia Riva Vicini
 Resp. analitica acque e alimentari



HelvetiaLab
analisi acqua alimenti ambiente

Via Mondari 15
CH - 6512 Giubiasco
Tel. 091 858 33 11
www.helvetialab.ch • info@helvetialab.ch



Giubiasco 26.11.15
Referto 9069/6
Nostra referenza Sonia Riva Vicini

Comune di Cevio
Azienda acqua potabile
Via Pretorio 4
6675 Cevio

RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI

9069/6 - 29/2015

Committente Comune di Cevio
Responsabile Mattias Janner
Oggetto **Fontana**
Tipo di acqua Acqua in rete
Campione Cevio
Punto di prelievo Piazza giro Boschetto
Data prelievo 23.11.2015
Data di ricezione 23.11.2015
Data inizio analisi 23.11.15

Trasporto conforme Sì
Ora prelievo 09:30
Ora di ricezione 12:30
Data fine analisi 26.11.15

ANALISI MICROBIOLOGICA

Analisi	(secondo MSDA) Metodo	Risultato	Valore tolleranza
Germi aerobi mesofili	HL-AQ001	1 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	HL-AQ002	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	HL-AQ003	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

ANALISI FISICO CHIMICA

Analisi	(secondo MSDA) Metodo	Risultato	Valore tolleranza
pH	HL-AQ005	7.34	6 - 9.2
Conduttività	HL-AQ006	70 mcS/cm	
Temperatura		8.4 °C	


Note
1) i risultati riscontrati, limitatamente ai parametri analizzati, non richiedono osservazioni particolari.
2) campione prelevato dal cliente
Analisi microbiologica accreditata ISO 17025 N° STS 0604.

HelvetiaLab

Svetlana Ilic
Tecnico di laboratorio

HelvetiaLab

Dott. Sonia Riva Vicini
Resp. analitica acque e alimentari



HelvetiaLab
analisi acqua alimenti ambiente

Via Mondari 15
CH - 6512 Giubiasco
Tel. 091 858 33 11
www.helvetialab.ch • info@helvetialab.ch



Giubiasco 26.11.15
Referto 9069/7
Nostra referenza Sonia Riva Vicini

Comune di Cevio
Azienda acqua potabile
Via Pretorio 4
6675 Cevio

RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI

9069/7 - 30/2015

Committente Comune di Cevio
Responsabile Mattias Janner
Oggetto **Fontana**
Tipo di acqua Acqua in rete
Campione Cevio
Punto di prelievo Grotti Rovana
Data prelievo 23.11.2015
Data di ricezione 23.11.2015
Data inizio analisi 23.11.15

Trasporto conforme Sì
Ora prelievo 09:15
Ora di ricezione 12:30
Data fine analisi 26.11.15

ANALISI MICROBIOLOGICA

Analisi	(secondo MSDA) Metodo	Risultato	Valore tolleranza
Germi aerobi mesofili	HL-AQ001	1 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	HL-AQ002	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	HL-AQ003	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

ANALISI FISICO CHIMICA

Analisi	(secondo MSDA) Metodo	Risultato	Valore tolleranza
pH	HL-AQ005	7.25	6 - 9.2
Conduttività	HL-AQ006	70 mcS/cm	
Temperatura		8.6 °C	


Note 1) i risultati riscontrati, limitatamente ai parametri analizzati, non richiedono osservazioni particolari.
2) campione prelevato dal cliente
Analisi microbiologica accreditata ISO 17025 N° STS 0604.

HelvetiaLab

Svetlana Ilic
Tecnico di laboratorio


HelvetiaLab

Dott. Sonia Riva Vicini
Resp. analitica acque e alimentari



HelvetiaLab
analisi acqua alimenti ambiente

Via Mondari 15
CH - 6512 Giubiasco
Tel. 091 858 33 11
www.helvetialab.ch • info@helvetialab.ch

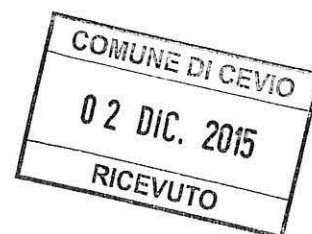

Giubiasco 26.11.15
Referto 9069/8
Nostra referenza Sonia Riva Vicini

Comune di Cevio
Azienda acqua potabile
Via Pretorio 4
6675 Cevio

RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI

9069/8 - 31/2015

Committente Comune di Cevio
Responsabile Mattias Janner
Oggetto **Fontana**
Tipo di acqua Acqua in rete
Campione Cevio
Punto di prelievo Posteggio Bietto
Data prelievo 23.11.2015
Data di ricezione 23.11.2015
Data inizio analisi 23.11.15

Trasporto conforme Sì
Ora prelievo 08:45
Ora di ricezione 12:30
Data fine analisi 26.11.15

ANALISI MICROBIOLOGICA

Analisi	(secondo MSDA) Metodo	Risultato	Valore tolleranza
Germi aerobi mesofili	HL-AQ001	0 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	HL-AQ002	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	HL-AQ003	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

ANALISI FISICO CHIMICA

Analisi	(secondo MSDA) Metodo	Risultato	Valore tolleranza
pH	HL-AQ005	7.43	6 - 9.2
Conduttività	HL-AQ006	71 mcS/cm	
Temperatura		9.3 °C	


Note
1) i risultati riscontrati, limitatamente ai parametri analizzati, non richiedono osservazioni particolari.
2) campione prelevato dal cliente
Analisi microbiologica accreditata ISO 17025 N° STS 0604.

HelvetiaLab

Svetlana Ilic
Tecnico di laboratorio

HelvetiaLab

Dott. Sonia Riva Vicini
Resp. analitica acque e alimentari



HelvetiaLab
analisi acqua alimenti ambiente

Via Mondari 15
CH - 6512 Giubiasco
Tel. 091 858 33 11
www.helvetialab.ch • info@helvetialab.ch



Giubiasco 26.11.15
Referto 9069/9
Nostra referenza Sonia Riva Vicini

Comune di Cevio
Azienda acqua potabile
Via Pretorio 4
6675 Cevio

RAPPORTO D'ANALISI ACQUE POTABILI

9069/9 - 32/2015

Committente Comune di Cevio
Responsabile Mattias Janner
Oggetto **Fontana**
Tipo di acqua Acqua in rete
Campione Cevio
Punto di prelievo Piazza Cevio
Data prelievo 23.11.2015
Data di ricezione 23.11.2015
Data inizio analisi 23.11.15

Trasporto conforme Sì
Ora prelievo 09:00
Ora di ricezione 12:30
Data fine analisi 26.11.15

ANALISI MICROBIOLOGICA

Analisi	(secondo MSDA) Metodo	Risultato	Valore tolleranza
Germi aerobi mesofili	HL-AQ001	1 UFC/ml	300 UFC/ml
E. coli	HL-AQ002	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml
Enterococchi	HL-AQ003	0 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml

ANALISI FISICO CHIMICA

Analisi	(secondo MSDA) Metodo	Risultato	Valore tolleranza
pH	HL-AQ005	7.39	6 - 9.2
Conduttività	HL-AQ006	71 mcS/cm	
Temperatura		9.6 °C	

Note 1) i risultati riscontrati, limitatamente ai parametri analizzati, non richiedono osservazioni particolari.
2) campione prelevato dal cliente
Analisi microbiologica accreditata ISO 17025 N° STS 0604.

HelvetiaLab

Svetlana Ilic
Tecnico di laboratorio

HelvetiaLab

Dott. Sonia Riva Vicini
Resp. analitica acque e alimentari