

Legende

Werkleitungen

bestehend	projektiert	
		Wasserleitung mit Schieber und Hydrant
		Graben, Tragschicht, Deckbelag
		Deckbelagsarbeit
		Abbruch / verfüllte Wasserleitung
		Gasetleitung mit Schieber
		Fernwärmeleitung
		Elektriführung mit Kandelaber
		Swisscorrellleitung
		K-TV-Leitung
		Schmutzwasser mit Schacht
		Saubere Wasser mit Einlaufschart (Projekt Kanton)
		Saubere Wasser mit Einlaufschart (Projekt Gemeinde)
		Abbruch / verfüllte Saubere Wasserleitungen (Projekt Kanton)

Grabenprofile / Überdeckung

Minimale Überdeckung	Bestandungsprofil	Umkleitung
Wasser 1,30m	eingesandert	Sand gewaschen 04mm
Elektro 0,80m	eingesandert	Sand gewaschen 04mm
Fernwärme 1,20m	eingesandert	Sand gewaschen 04mm
Erweiterung 0,30m	eingesandert	Beton C200
Kanalisation 0,80m	abgetriebrt	Beton C200

Die minimale Überdeckung der Werkleitungen ist überall einzuhalten.



Anmerkungen

Der Baumeister hat sich über die genaue Lage der Werkleitungen zu informieren und geeignete Sicherheitsmassnahmen zu treffen. Allfällige sind die Leitungen zu sondieren und zu schützen.

Alle Masse sind von Unternehmen zu kontrollieren, bzw. am Bau zu nehmen. Allfällige Differenzen sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen, ansonsten trifft der Unternehmer. Alle Masse sind festzusetzen.

Der Baumeister hat die zuständigen Stellen frühzeitig für das Einmessen oder zur Kontrolle der Werkleitungen aufzufahren.

In allen Schutzwasserleitungen dürfen keine Chemikalien abgelagert werden!

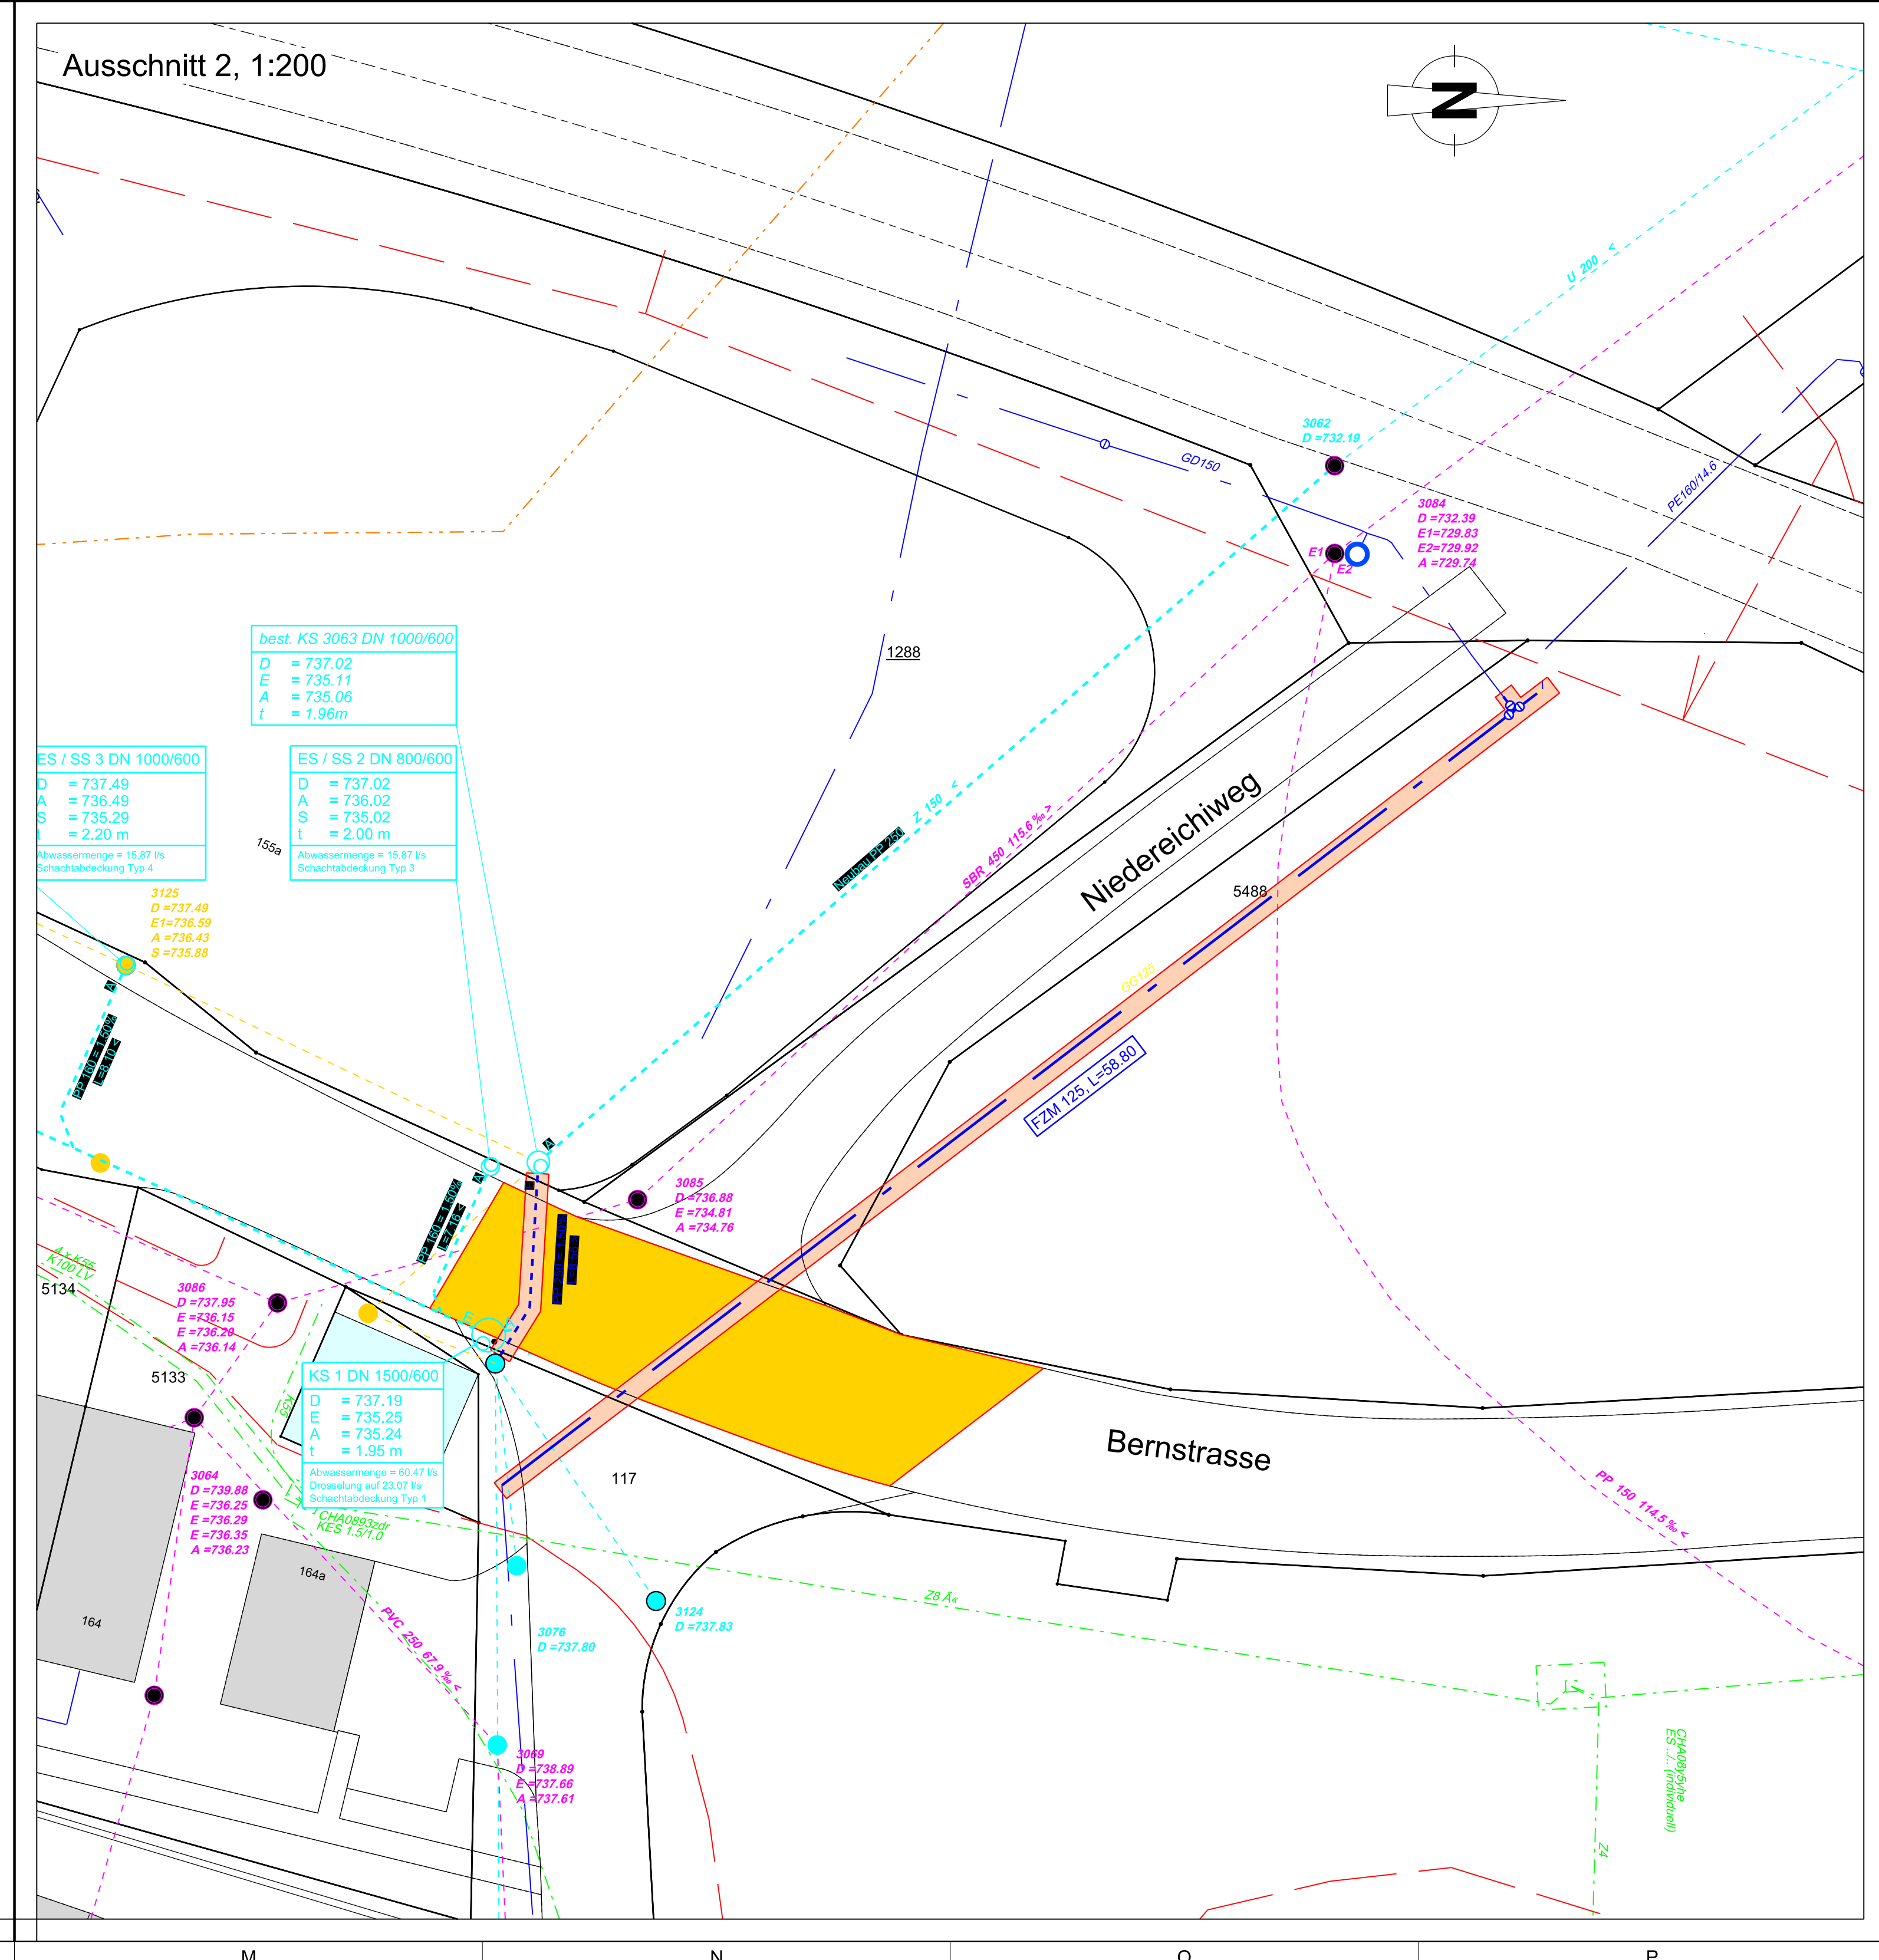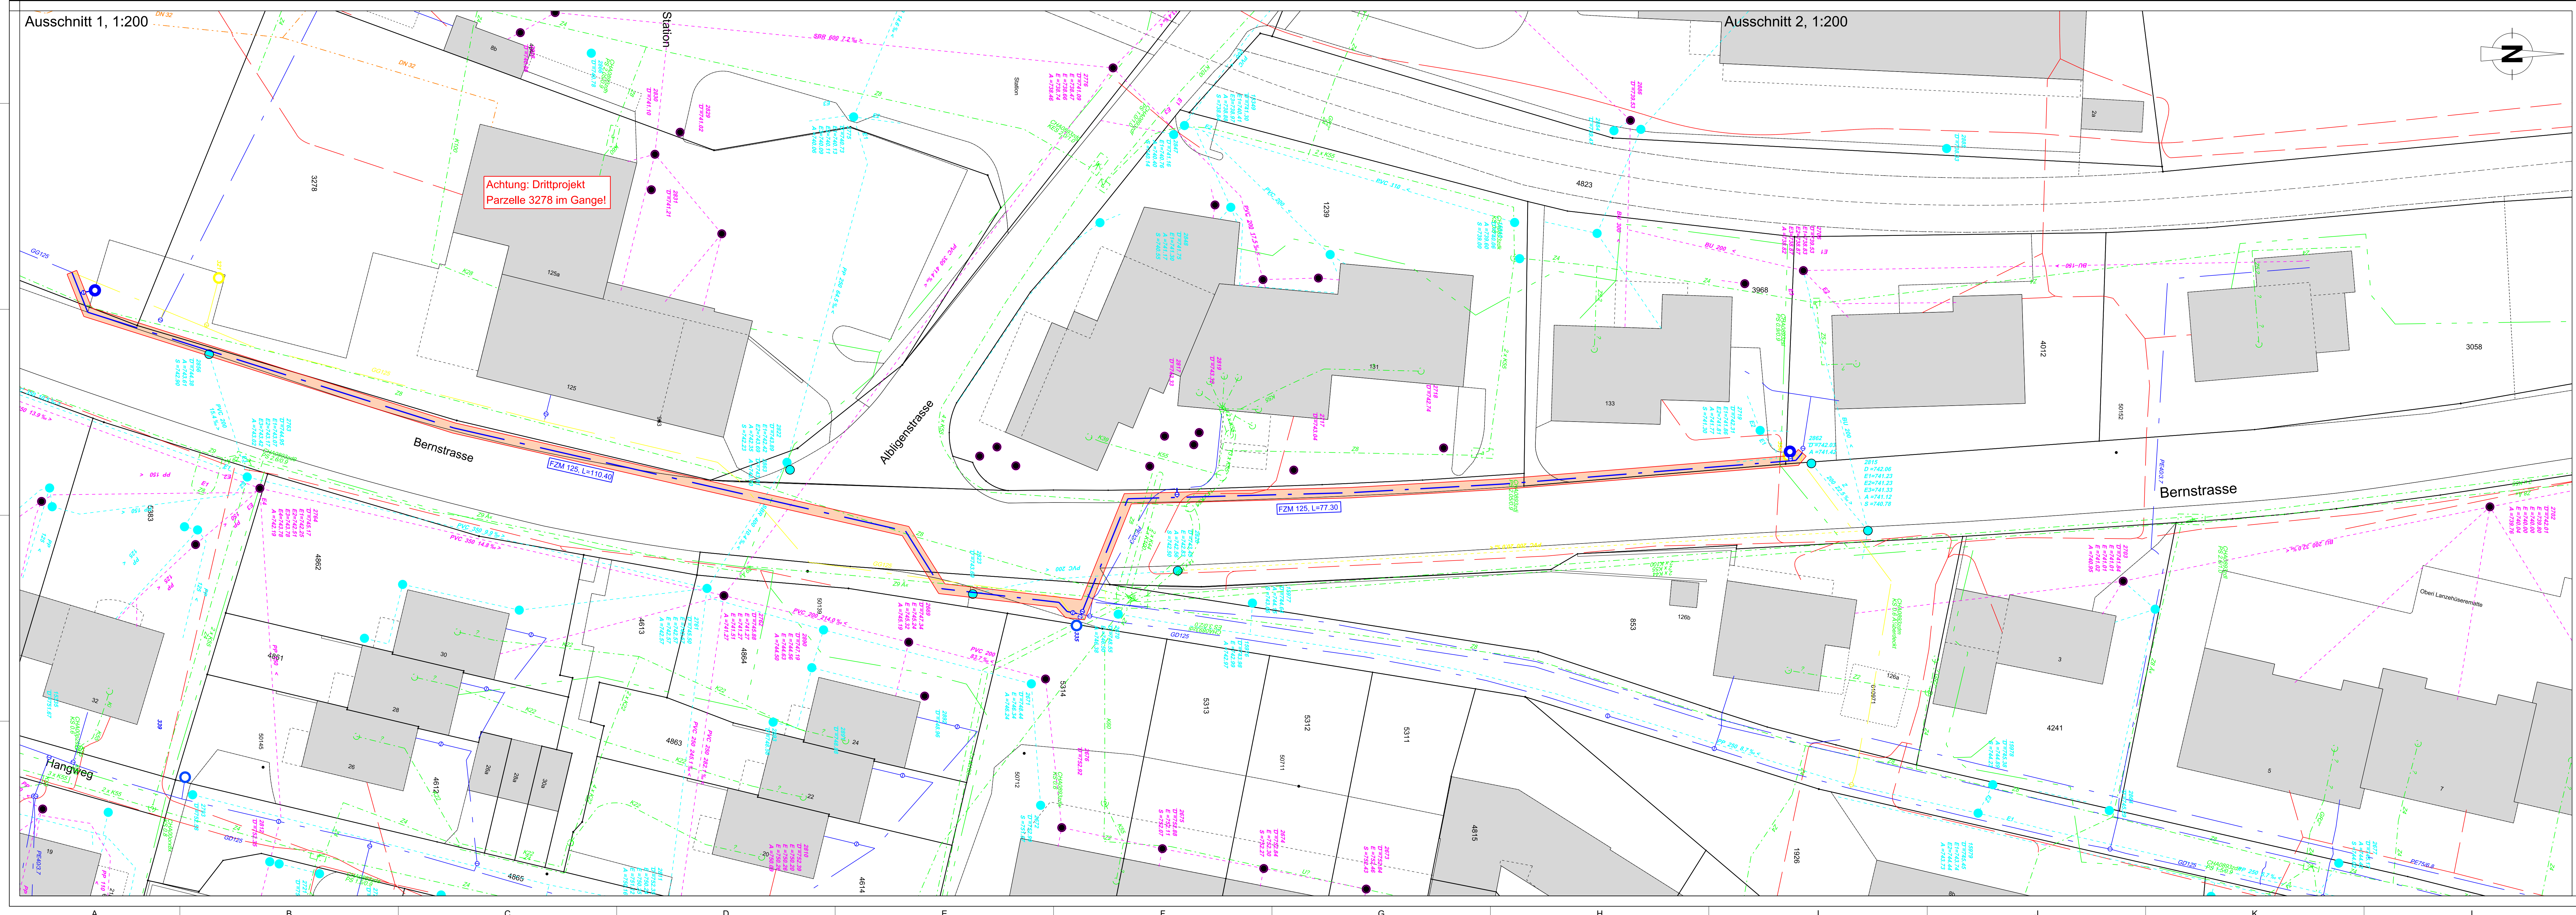

Gemeinde Schwarzenburg

Wasserleitungersatz Lanzenhäusern

Bauprojekt

Wasserleitung

Übersichtsplan 1:500
Werkleutungsplan 1:200

5732-001A	DATUM	08.05.2023	ÄNDERUNG	GEZ	mh	KONTR	kh
	GRÖSSE	60 x 168	-	FILE	mh		

Weber
+ Brönnimann

Ingenieure, Planer und
Landschaftsarchitekten
Morfstrasse 87, 3003 Bern
031 370 92 11, weber.ch