


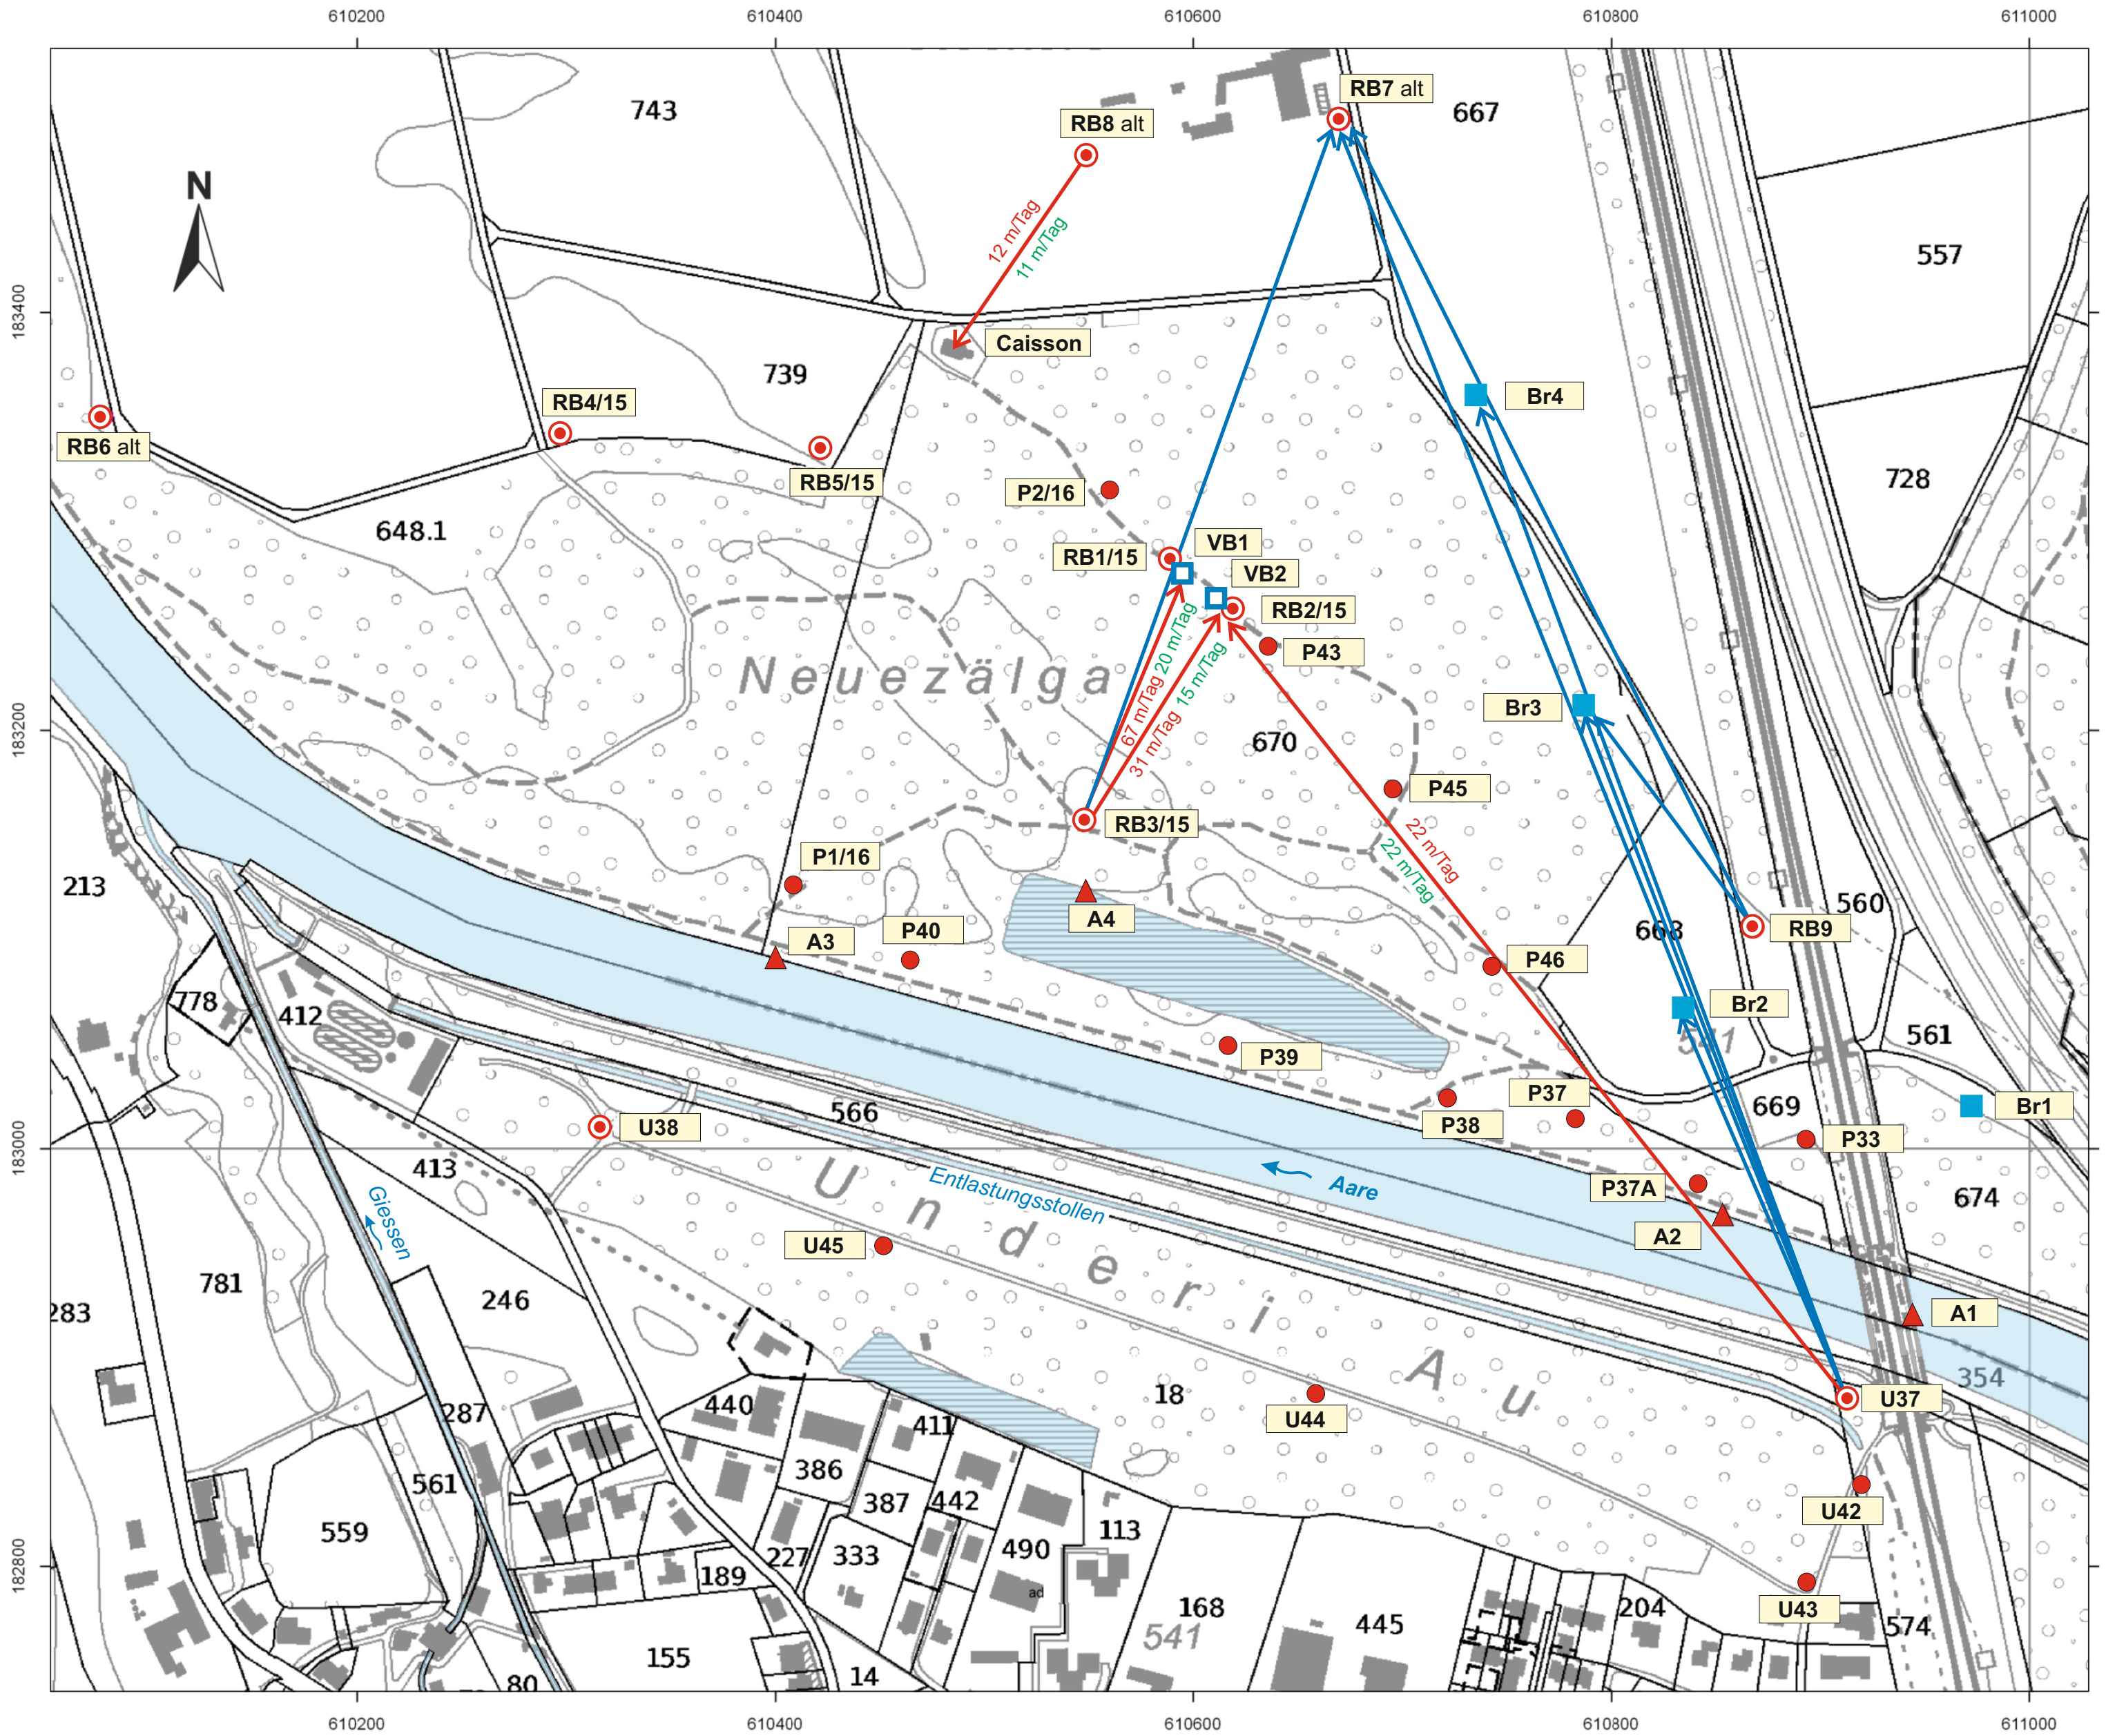

Wasserverbund Region Bern AG

Grundwasserfassung Neuezälgau, Kiesen

Resultate Tracerversuche

Situation 1:2'500

Legende

Verbindung nachgewiesen, ohne Angabe Fließgeschwindigkeit

Verbindung nachgewiesen, mit Angabe Fließgeschwindigkeit

31 m/Tag

Maximale Fließgeschwindigkeit (Peak)15 m/Tag

RB1/15

Sondierbohrung mit Nr. / Jahr

VB1

Versuchsbrunnen mit Nr.

Br1

Brunnen mit Bezeichnung

P1/16

Piezometer mit Nr. / Jahr

A1

Messung Oberflächengewässer